




68	-	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO CONDENSADOR (KIT COXIM PÓDIUM ANTI-VIBRAÇÃO)
67	-	SUORTE METALICO CONDENSADOR (MÃO FRANCESA EM PERFIL U COM PINTURA ELETROSTÁTICA)
66	-	SUPO DE COBRE NA LINHA SUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO (VER DETALHE TIPO NA FRÂNCA DE DETALHES)
65	-	INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA EM TUBO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO
64	-	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO (TDC), SEM ISOLAMENTO TÉRMICO
63	-	LONA ENCRADA FLEXÍVEL
62	38	PONTO DE DRENO DE CONDENSADO Ø 3/4" - (POR CONTA DO CLIENTE)
61	4	COMANDO REMOTO LOCAL PARA O GABINETE DE VENTILAÇÃO BBT-180 (TAC) (CHAVE LIGA/DESLIGA DE 3 POSIÇÕES, INTERTRAVADO COM O EQUIPAMENTO SPLIT)
60	42	PONTO DE FORÇA PARA EQUIPAMENTO - (POR CONTA DO CLIENTE)
59	1	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR E EXPURO, COM TELA DE PROTEÇÃO - TROPICAL
58	6	GRELHA CONTÍNUA DE SIMPLES DEFLEXÃO HORIZONTAL, SEM REGISTRO - TROPICAL
57	4	GABINETE DE EXAUSTÃO PARA FORRO, FILTROS DE AR Ø4 (ABNT) - BERLINER LUFT
56	2	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA FORRO, FILTROS DE AR Ø4 (ABNT) - BERLINER LUFT
55	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - KOMEKO (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
54	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
53	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT - ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
52	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
51	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
50	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
49	3	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
48	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
47	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
46	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
45	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
44	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
43	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
42	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
41	5	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (FORNECIMENTO SESC - NOVO OU USADO)
40	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
39	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT - HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
38	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - HITACHI (FORNECIMENTO SESC - NOVO OU USADO)
37	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (FORNECIMENTO SESC - NOVO OU USADO)
36	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, NOVO, FORNECIMENTO SESC ELIAS BUFAIÇA)
35	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
34	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
33	6	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
32	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (FORNECIMENTO SESC - NOVO OU USADO)
31	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - ELGIN (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC (TABARA))
30	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
29	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT - TOTALINE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
28	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
27	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - KOMEKO (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
26	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
25	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
24	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
23	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
22	3	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (FORNECIMENTO SESC - NOVO OU USADO)
21	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
20	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
19	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
18	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
17	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
16	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
15	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
14	5	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (FORNECIMENTO SESC - NOVO OU USADO)
13	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
12	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT - HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
11	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (FORNECIMENTO SESC - NOVO OU USADO)
10	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, NOVO, FORNECIMENTO SESC ELIAS BUFAIÇA)
9	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
8	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
7	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
6	6	CONDENSADOR TIPO SPLIT - HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
5	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - CARRIER (FORNECIMENTO SESC - NOVO OU USADO)
4	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - ELGIN (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC (TABARA))
3	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
2	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT - TOTALINE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
1	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT - GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
ITEM	QTD.	DISCRIMINAÇÃO
60	1	- PONTO DE FORÇA PARA EQUIPAMENTO.
64	1	- DUTO DE VENTILAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO (TDC), SEM ISOLAMENTO TÉRMICO.
65	1	- INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA EM TUBO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO.

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
SESC - RUA 19

NOTAS:
NOTA 01:
1- DEVERÁ SER PREVISTO NO PROJETO:
** RETIRADA/REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADOS, PREVENDO O CORRETO RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE;
** MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADOS, PREVENDO TODOS OS "MATERIAIS" E "MÃO DE OBRA" NECESSÁRIOS PARA QUE OS MESMOS SEJAM COLOCADOS EM OPERAÇÃO.
NOTA 02:
1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
2- CONFERIR MEDIDAS IN-LOCO ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA.

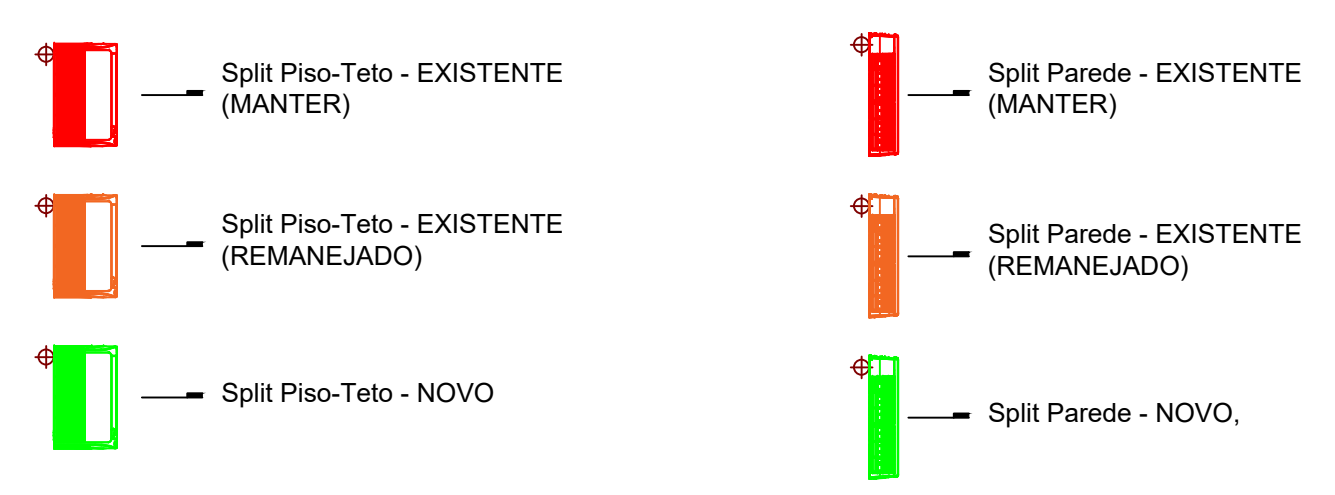

CONTROLE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS		
Data	Nome	Assinatura
01/2023	PROJETO INICIAL - R00	

APROVAÇÃO:

AR CONDICIONADO

CLIMATIZAÇÃO SALAS DE AULA

SESC RUA 19 - CENTRO

endereço da obra:
Rua 19, Nº 260, Centro, Goiânia-GO - CEP: 74.030-090.

proprietário: SESC - Serviço Social do Comércio

autor do projeto: Eng. Juarez Rodrigues de Souza - CREA: 22947/D-GO

responsável técnico:

data: 16/01/2023

escala: INDICADA

desenho: Eng. Juarez R. de Souza

conteúdo: PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO

folha: 1/5